


# TO

$P_i = 8 \text{ kW}$ ,  $P_s = 6 \text{ kW}$

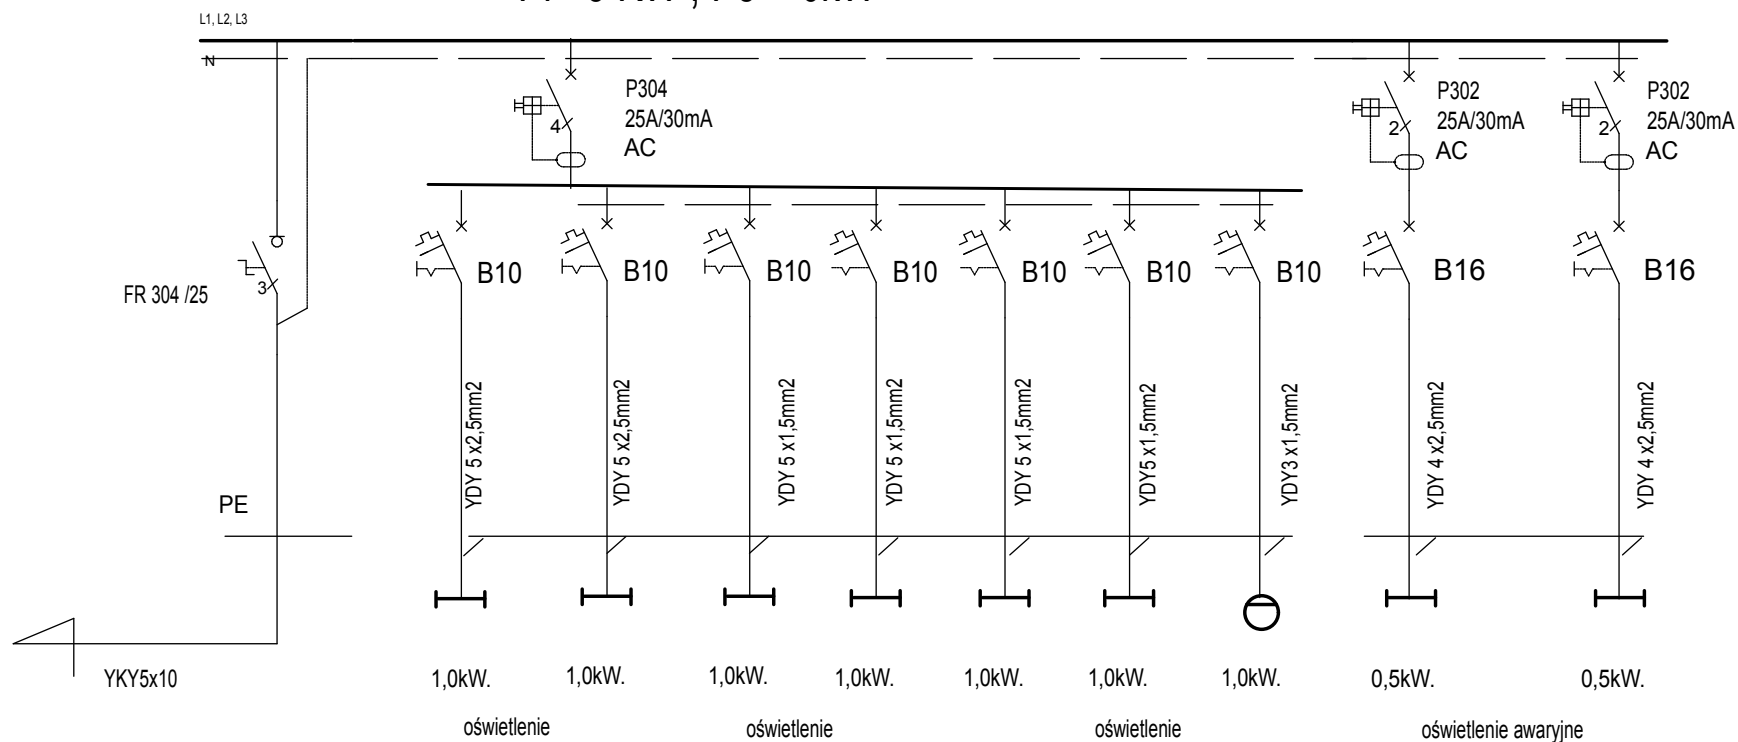

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. 42-200 Częstochowa, ul. Niepodległości 30					
Temat opracowania: Projekt budowlany przebudowy hali D Zajeżdźni Autobusowej 42-200 Częstochowa, ul. Niepodległości 30 dz.nr.19/2 obręb314					
Schemat ideowy TO					
Projektowała:	mgr inż. Elżbieta Perzyńska	upr. bud. 332/KL/74			E7
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Cieplak	upr. bud. 22/02			