


# Z

$P_i = 42 \text{ kW}$ ,  $P_s = 8,4 \text{ kW}$

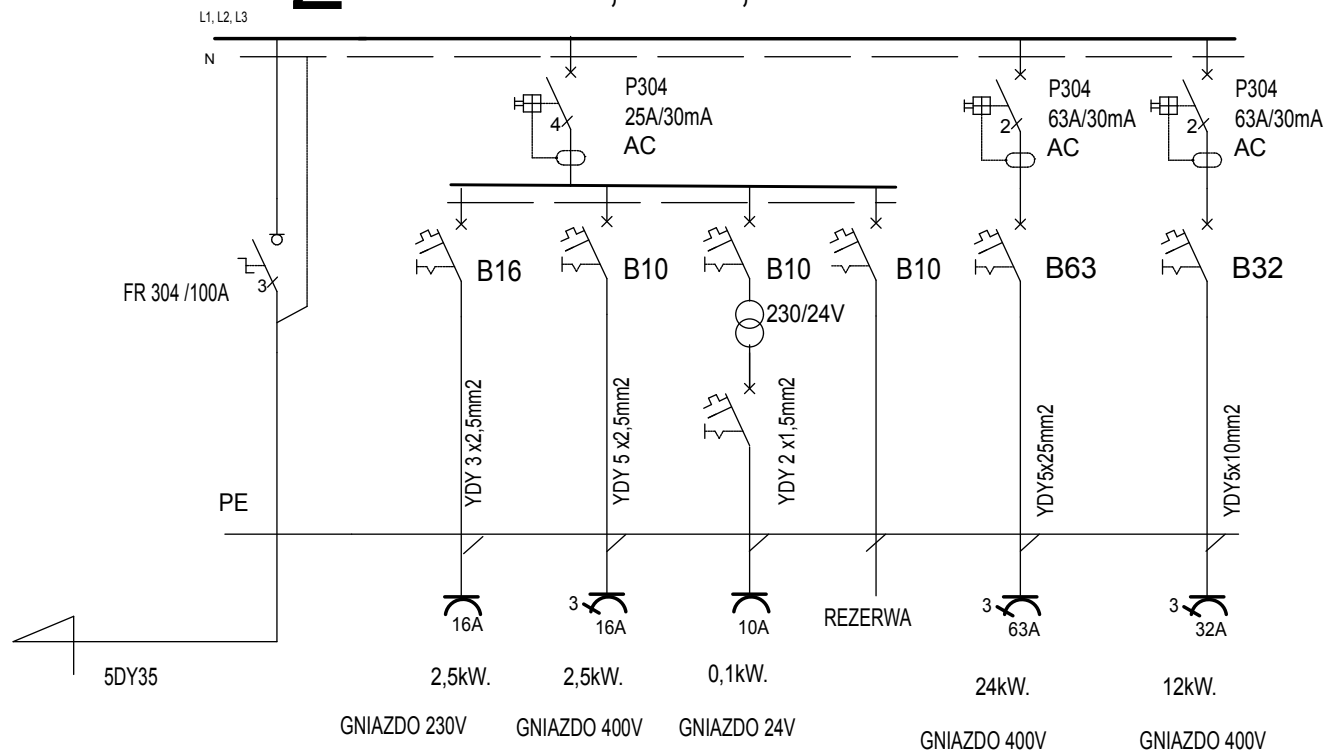

Inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. 42-200 Częstochowa, ul. Niepodległości 30				
Temat opracowania:	Projekt budowlany przebudowy hali D Zajezdni Autobusowej 42-200 Częstochowa, ul. Niepodległości 30 dz.nr.19/2 obręb314				
Schemat ideowy Z					
Projektowała:	mgr inż. Elżbieta Perzyńska	upr. bud. 332/KL/74			E8
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Cieplak	upr. bud. 22/02			